

# RFT ontvanger

## Montage RFT ontvanger

Voor het monteren van het RFT printje moet de ventilatie-unit eerst spanningsloos worden gemaakt. Dit kan door de stekker uit het stopcontact te nemen en minimaal een halve minuut wachten voor het openen van de unit.

Monteer de ontvanger in de HRU ECO-fan 3 BVFT volgens de aanwijzing in de installatiehandleiding.




Maak de ventilatie-unit open volgens de bij de unit geleverde gebruikershandleiding. Bij de ventilatie-unit type CVE ECO-fan 2 S/H is dit het blauwe deksel. Na het openen van de unit treft u een blauwe doos [1] aan met daarin de regelprint.

Deze doos is te openen door de klikvinger [2] iets naar binnen te duwen.

Plaats de afstandspennen [4] in de daarvoor bestemde gaten volgens de foto op de RFT ontvanger [5].

Op de regelprint [6] is een dubbele rij van 4 pennen [7] geplaatst. Plaats over deze pennen [7] de connector [3] van de ontvanger.

Sluit de doos met de regelprint en sluit de ventilatie-unit. Steek de voedingsstekker weer terug in het stopcontact. Hierna kan de bedieningsschakelaar worden aangemeld.

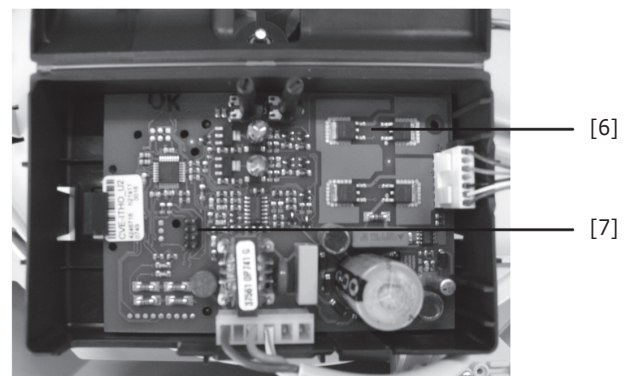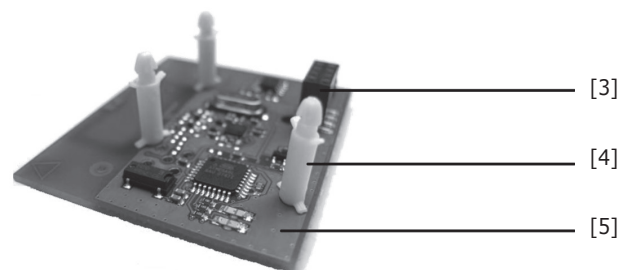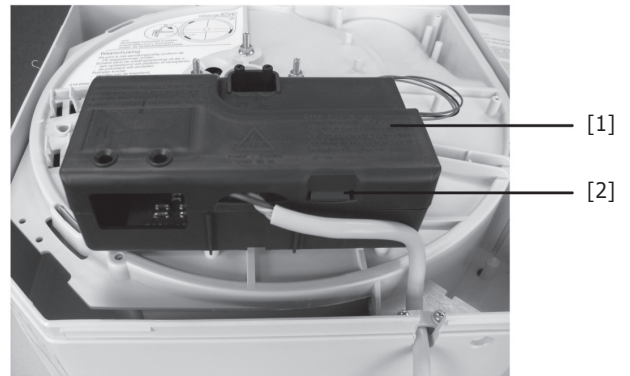

---

**Itho bv**

Adm. de Ruyterstraat 2  
3115 HB Schiedam  
Postbus 21  
3100 AA Schiedam  
[www.itho.nl](http://www.itho.nl)



Climate for life.